


Comuni di Peio e Ossana

Impianti idroelettrici di Contra, Castra e Cusiano sul Torrente Noce in Val di Peio

Piano di monitoraggio ambientale

RELAZIONE DI MONITORAGGIO 2015-2016 (1. PO)

ALLEGATO: TURBIDIGRAMMI ANNUALI

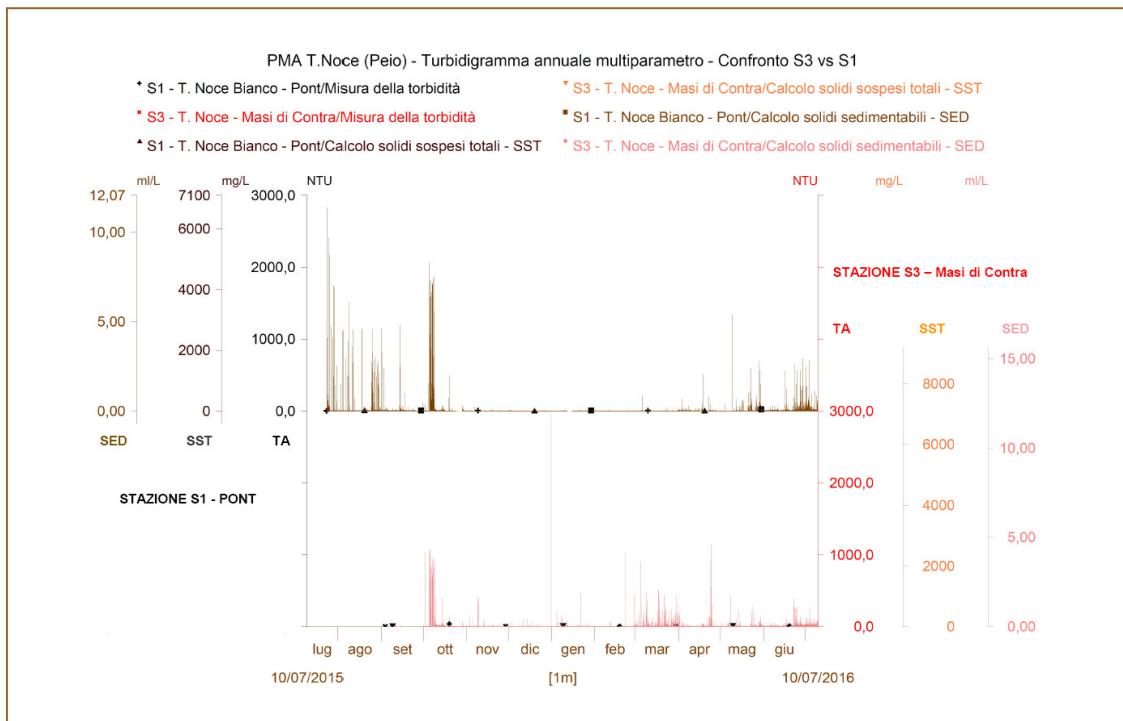

Trento, giugno 2017

dott. Lorenzo Betti

Committente:

Alto Noce S.r.l.

PMA T.Noce (Peio) - Turbidigramma annuale multiparametro - Confronto S3 vs S1

- S1 - T. Noce Bianco - Pont/Misura della torbidità
- ▼ S3 - T. Noce - Masi di Contra/Calcolo solidi sospesi totali - SST
- ✖ S3 - T. Noce - Masi di Contra/Misura della torbidità
- S1 - T. Noce Bianco - Pont/Calcolo solidi sedimentabili - SED
- ▲ S1 - T. Noce Bianco - Pont/Calcolo solidi sospesi totali - SST
- ✖ S3 - T. Noce - Masi di Contra/Calcolo solidi sedimentabili - SED

