


# *Comuni di Peio e Ossana*

## **Impianti idroelettrici di Contra, Castra e Cusiano sul Torrente Noce in Val di Peio**

# Piano di monitoraggio ambientale

## RELAZIONE DI MONITORAGGIO 2016-2017 (2. PO)

## **ALLEGATO: TURBIDIGRAMMI ANNUALI**

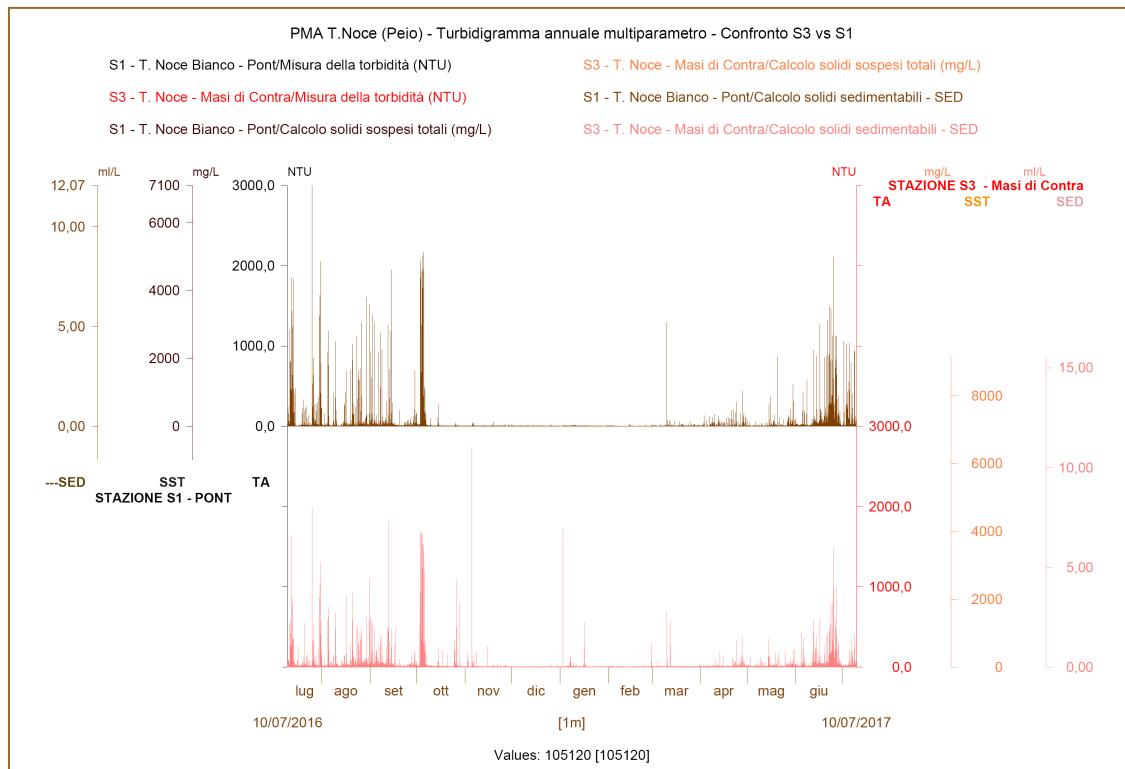

Trento, marzo 2018

dott. Lorenzo Betti

### Committente:

*Alto Noce S.r.l.*

## PMA T.Noce (Peio) - Turbidogramma annuale multiparametro - Confronto S3 vs S1

S1 - T. Noce Bianco - Pont/Misura della torbidità (NTU)

S3 - T. Noce - Masi di Contra/Misura della torbidità (NTU)

S1 - T. Noce Bianco - Pont/Calcolo solidi sospesi totali (mg/L)

S3 - T. Noce - Masi di Contra/Calcolo solidi sospesi totali (mg/L)

S1 - T. Noce Bianco - Pont/Calcolo solidi sedimentabili - SED

S3 - T. Noce - Masi di Contra/Calcolo solidi sedimentabili - SED

