


Comuni di Peio e Ossana

Impianti idroelettrici di Contra, Castra e Cusiano sul Torrente Noce in Val di Peio

Piano di monitoraggio ambientale

RELAZIONE DI MONITORAGGIO 2017-2018 (3. PO)

ALLEGATO: TURBIDIGRAMMI ANNUALI

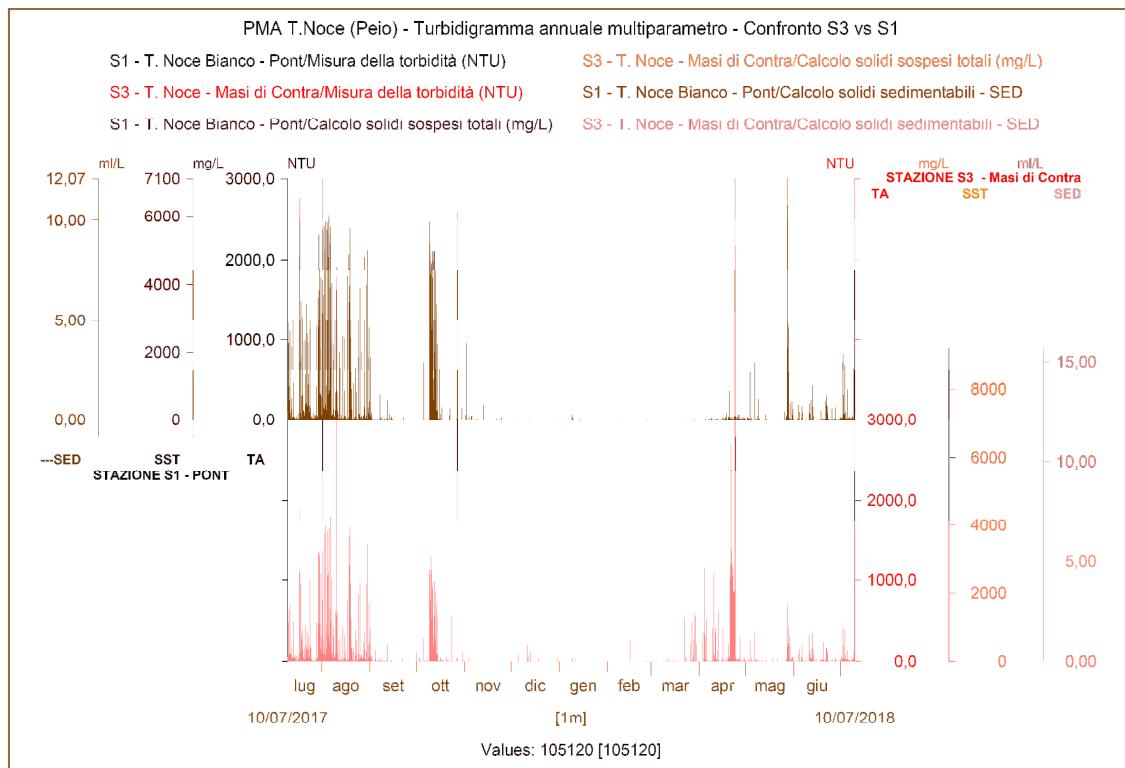

Trento, marzo 2019

dott. Lorenzo Betti

Committente:

Alto Noce S.r.l.

PMA T.Noce (Peio) - Turbidigramma annuale multiparametro - Confronto S3 vs S1

S1 - T. Noce Bianco - Pont/Misura della torbidità (NTU)

S3 - T. Noce - Masi di Contra/Misura della torbidità (NTU)

S1 - T. Noce Bianco - Pont/Calcolo solidi sospesi totali (mg/L)

S3 - T. Noce - Masi di Contra/Calcolo solidi sospesi totali (mg/L)

S1 - T. Noce Bianco - Pont/Calcolo solidi sedimentabili - SED

S3 - T. Noce - Masi di Contra/Calcolo solidi sedimentabili - SED

