


Comuni di Peio e Ossana
Impianti idroelettrici di Contra, Castra e
Cusiano sul Torrente Noce in Val di Peio
Piano di monitoraggio ambientale

RELAZIONE DI MONITORAGGIO 2019-2020 (5. PO)

ALLEGATO: TERMOGRAMMI ANNUALI

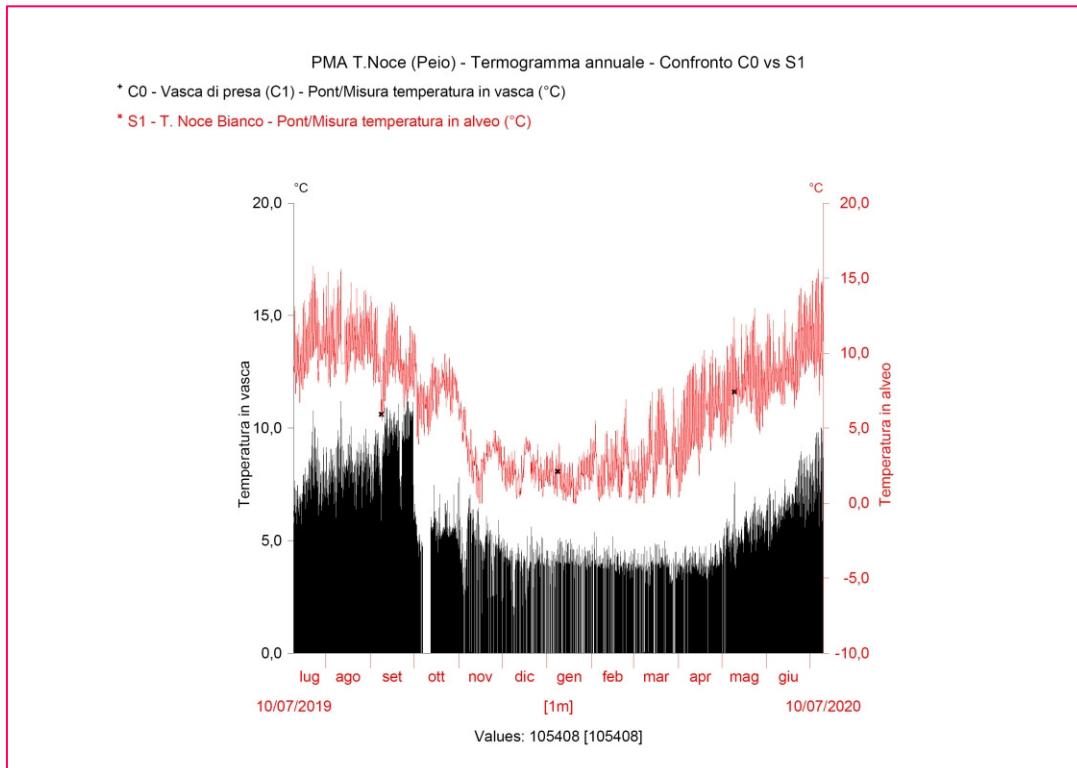

Trento, dicembre 2020

dott. Lorenzo Betti

firma digitale sul documento .pdf


Committente:

Alto Noce S.r.l.

PMA T.Noce (Peio) - Termogramma annuale - Confronto C0 vs S1

⁺ C0 - Vasca di presa (C1) - Pont/Misura temperatura in vasca (°C)


^{*} S1 - T. Noce Bianco - Pont/Misura temperatura in alveo (°C)

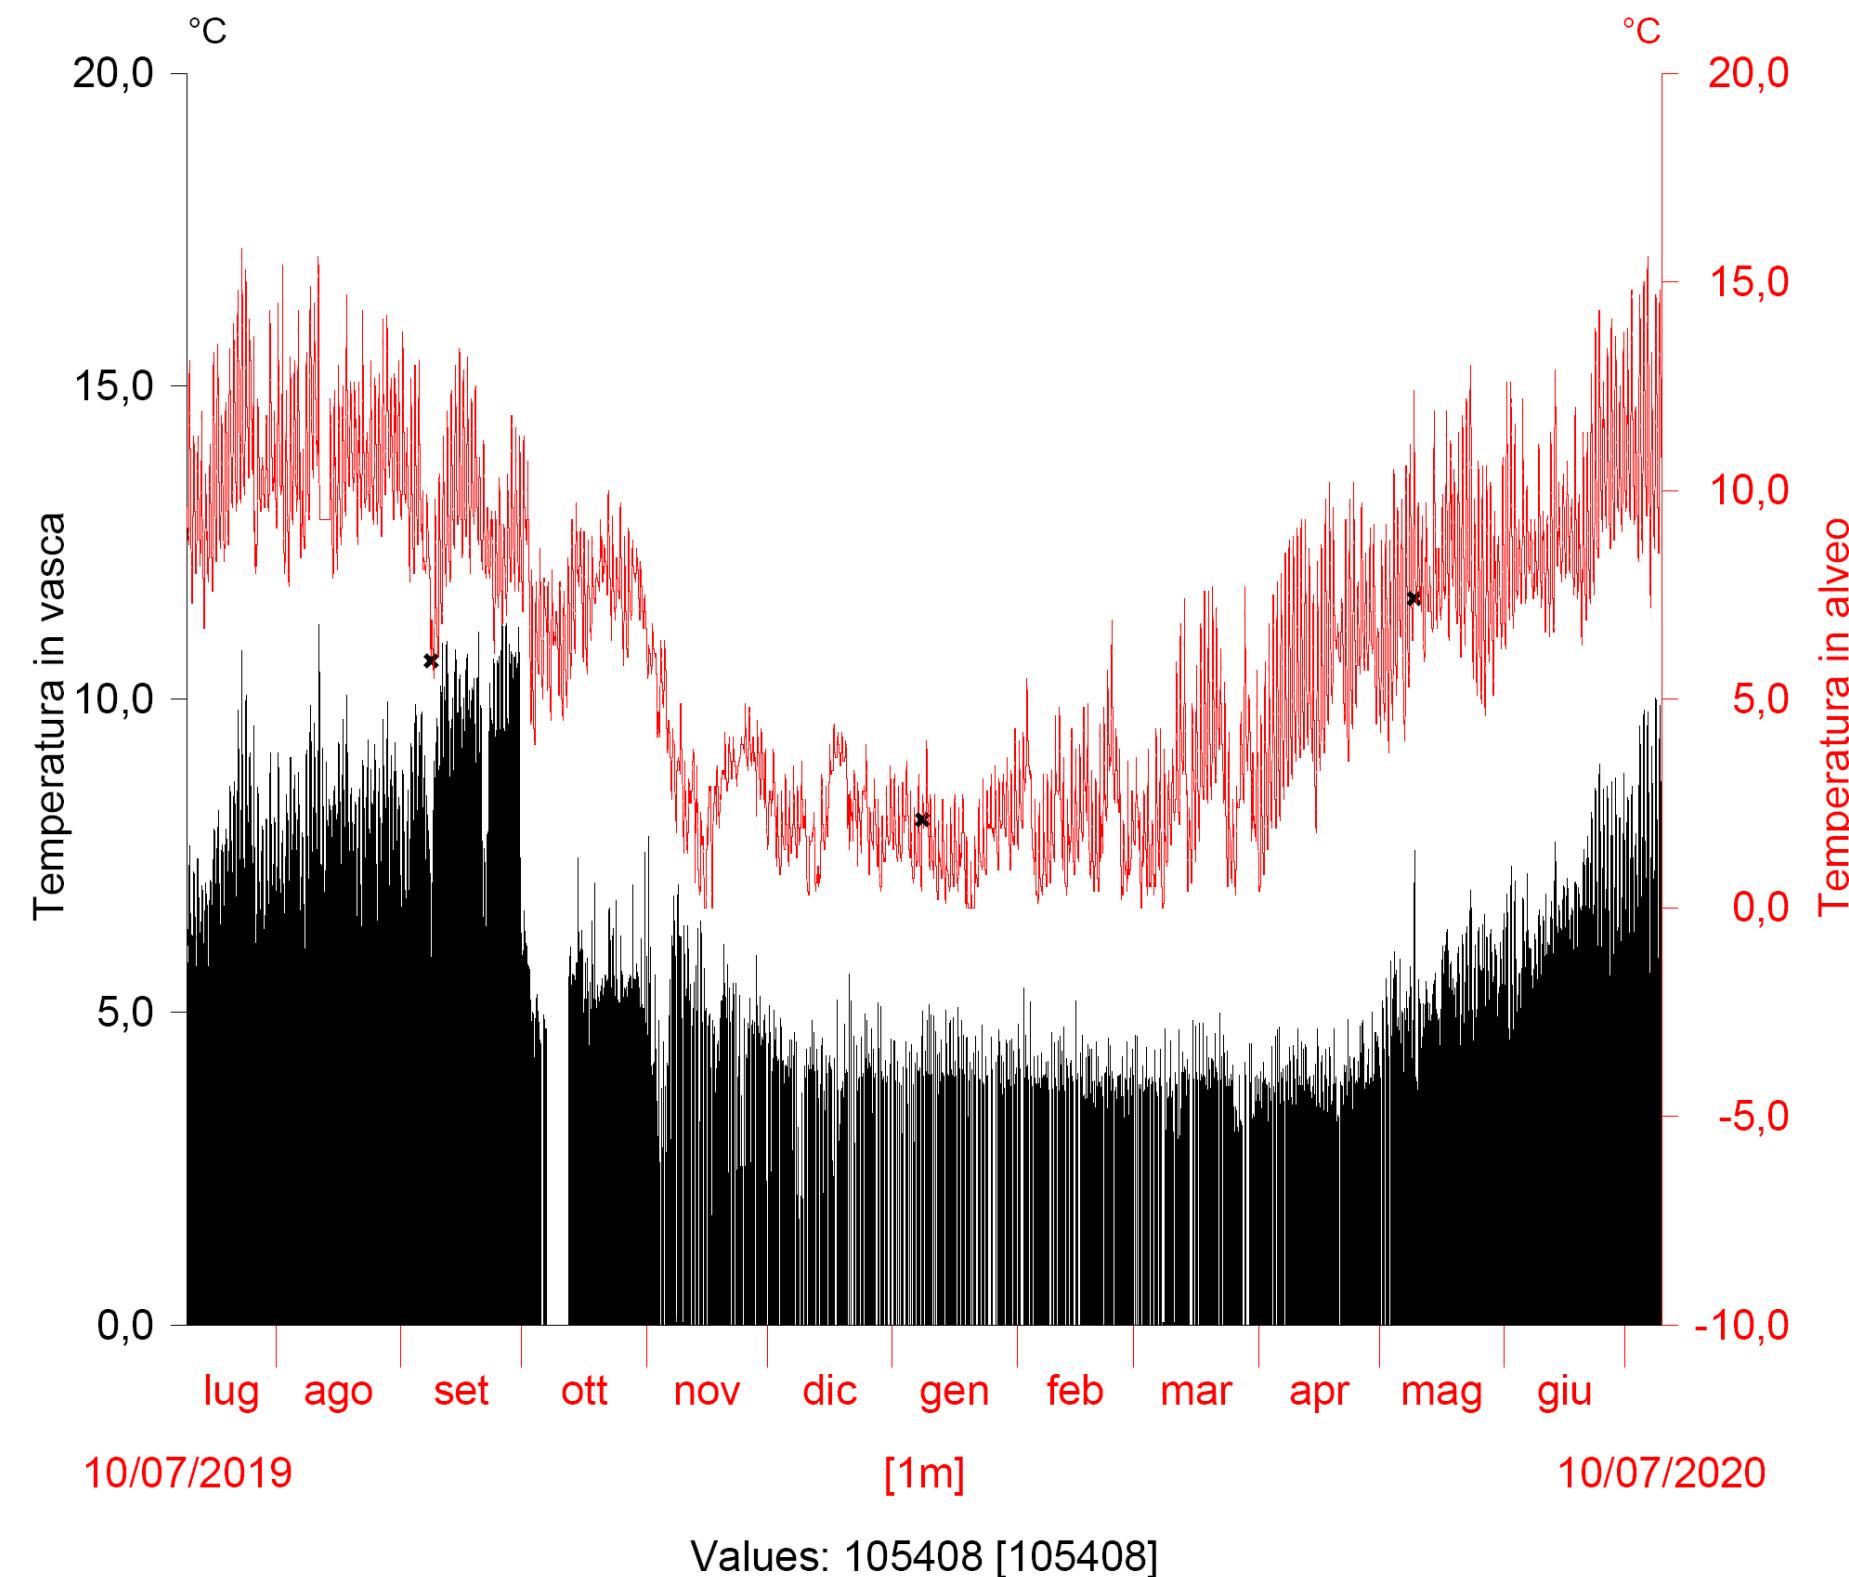

PMA T.Noce (Peio) - Termogramma annuale - Confronto C0 vs S3

⁺ C0 - Vasca di presa (C1) - Pont/Misura temperatura in vasca (°C)

^{*} S3 - T. Noce - Masi di Contra/Misura temperatura in alveo (°C)

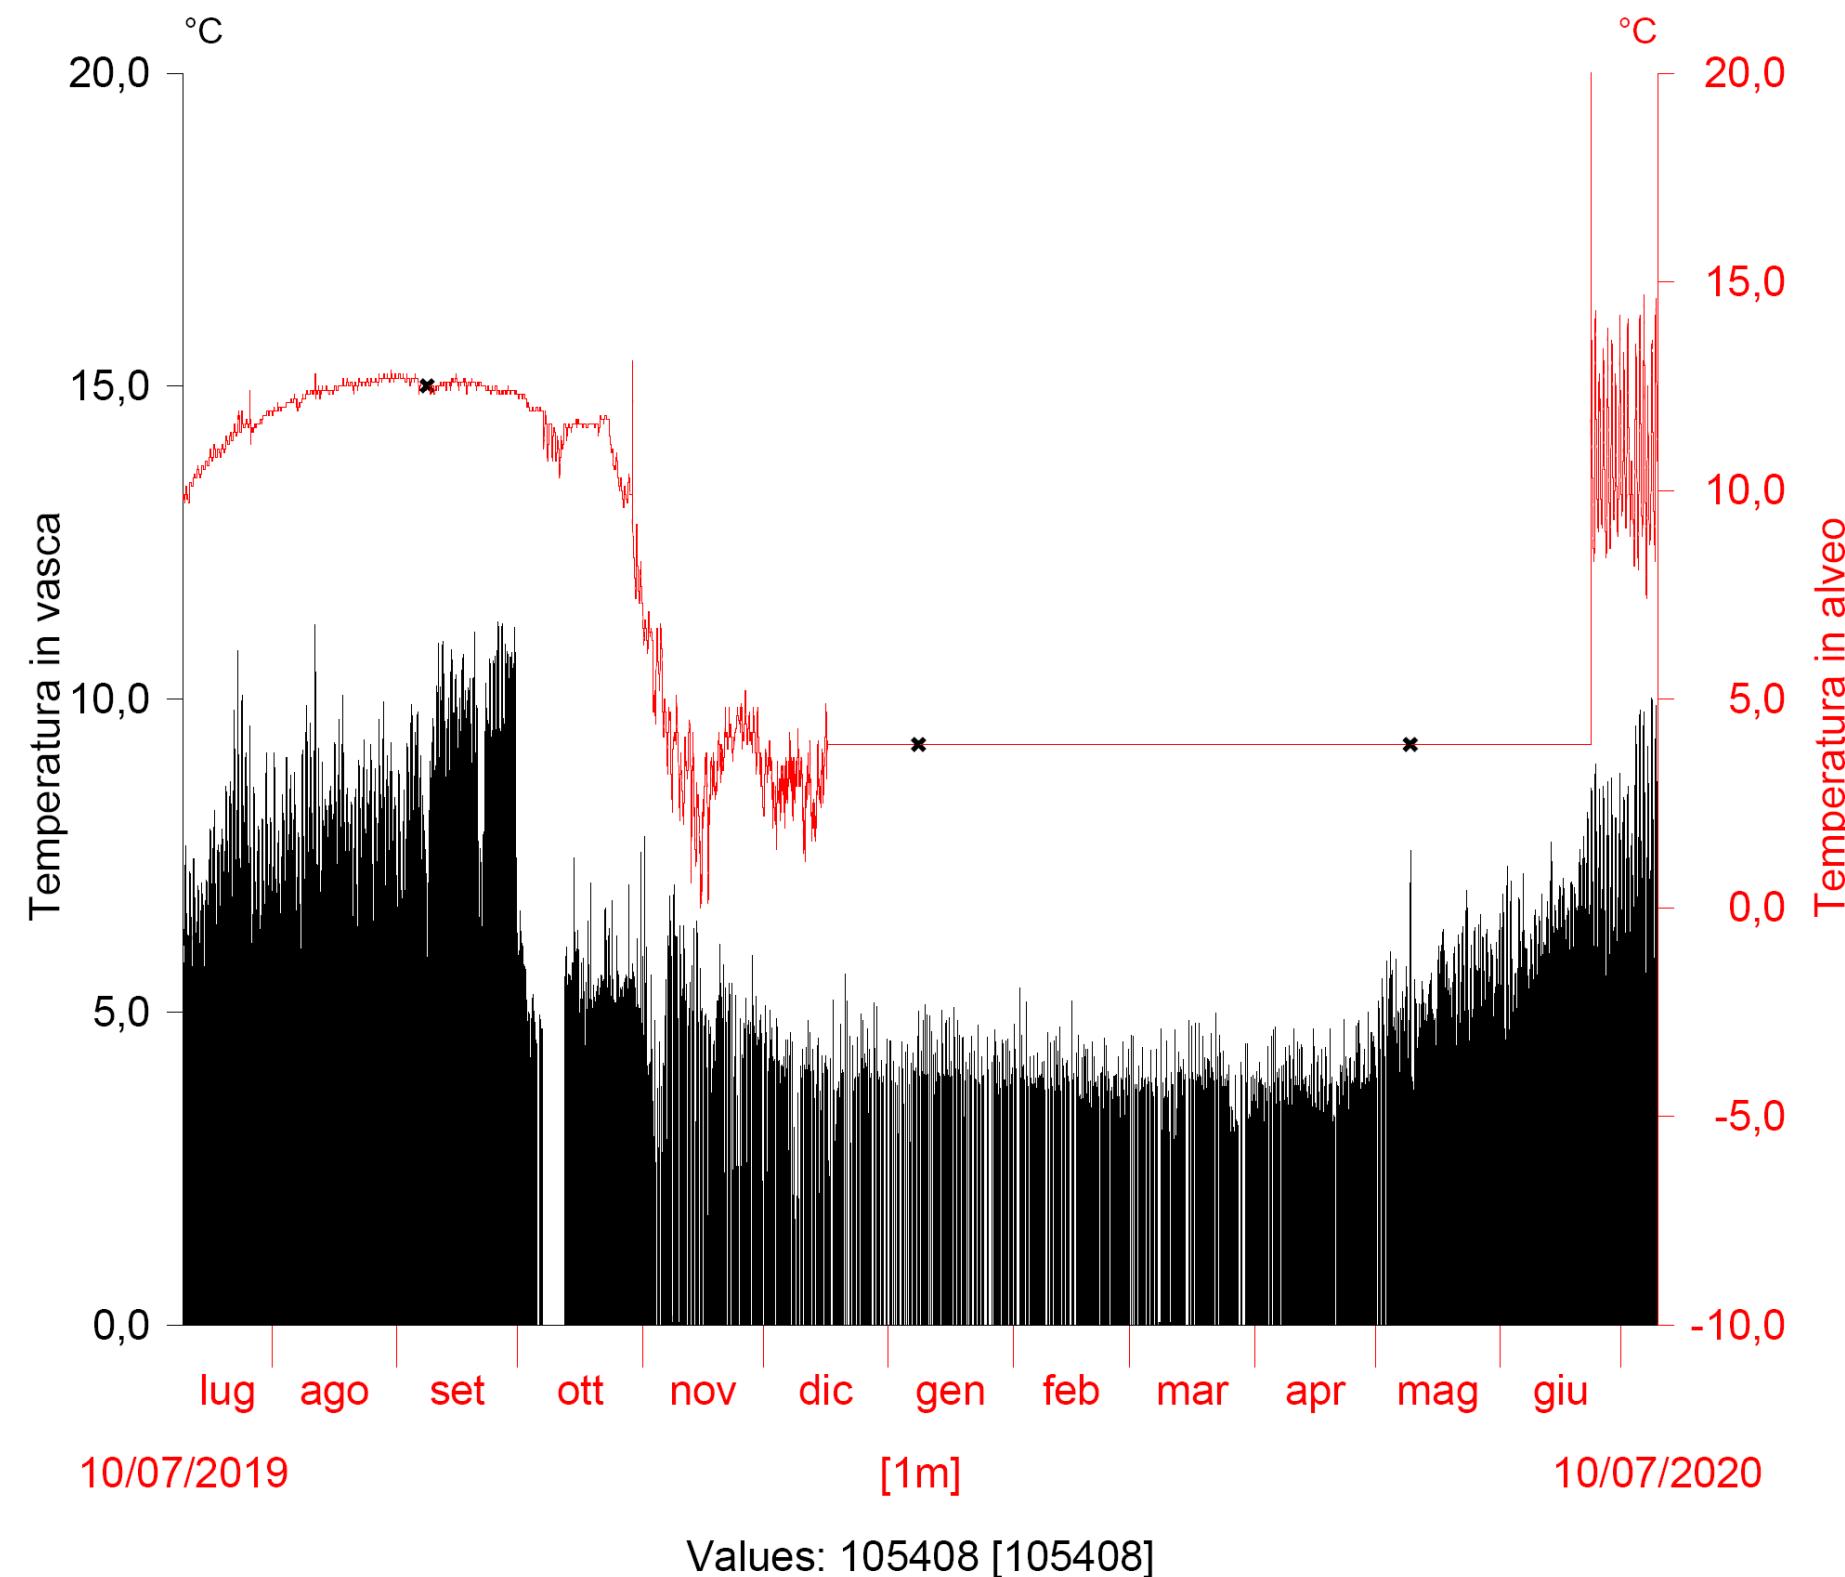

PMA T.Noce (Peio) - Termogramma annuale - Confronto C3 vs S4-S5

⁺ C3 - Impianto di Cusiano/Misura temperatura in vasca (°C)

* S4 - T. Noce - Cusiano/Misura temperatura in alveo (°C)

▲ S5 - T.Noce - Ossana/Misura temperatura in alveo (°C)

